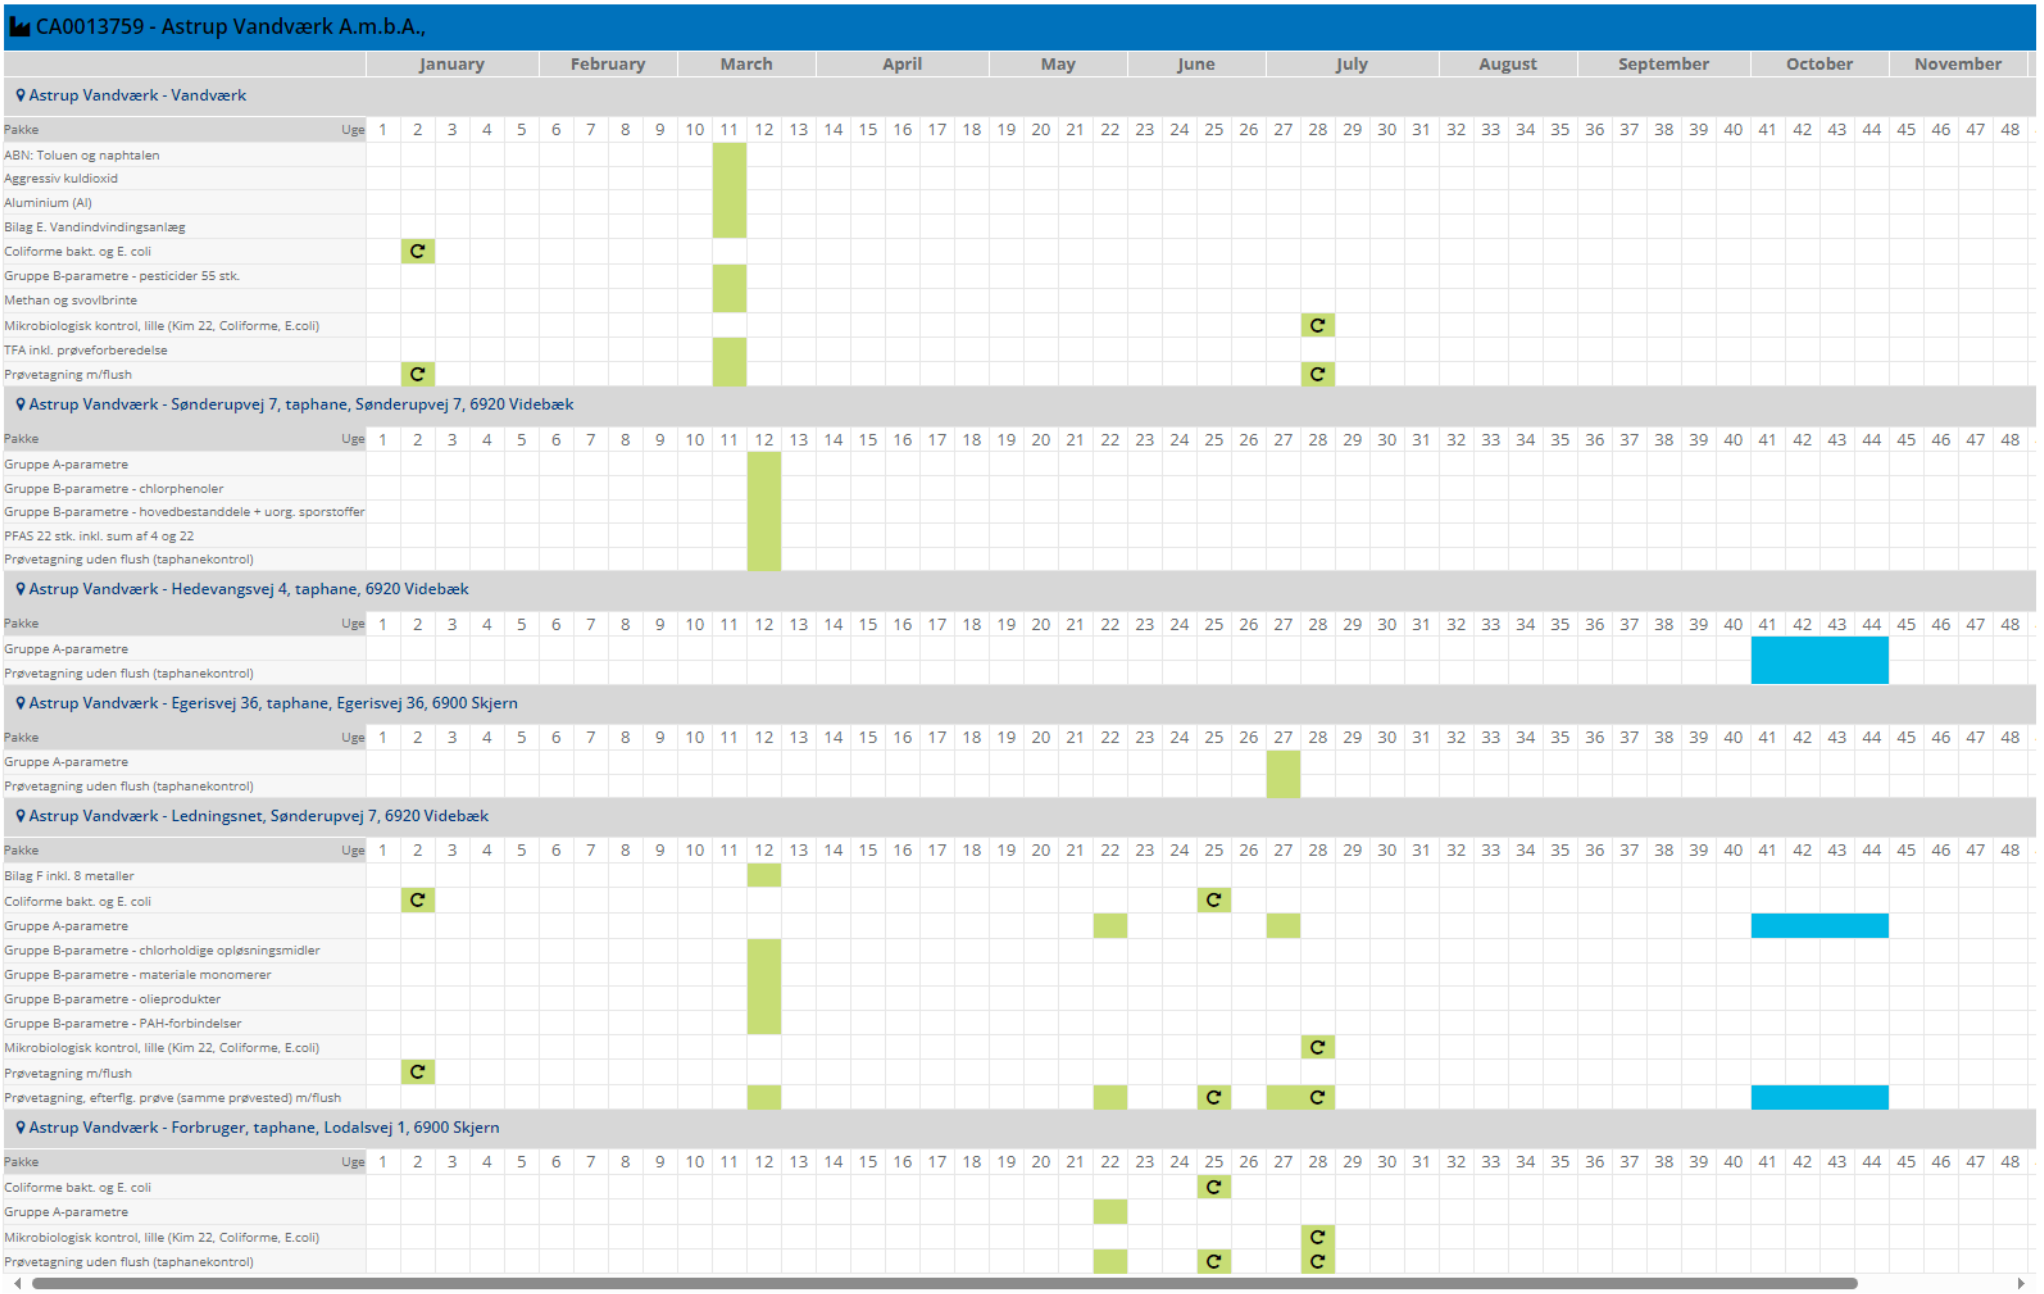
CA0013759 - Astrup Vandværk A.m.b.A.,
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
Astrup Vandværk - Vandværk
Pakke
Uge
ABN: Toluen og naphtalen
Aggressiv kuldioxid
Aluminium (Al)
Bilag E. Vandindvindingsanlæg
Coliforme bakt. og E. coli
Gruppe B-parametre - pesticider 55 stk.
Methan og svovlbrinte
Mikrobiologisk kontrol, lille (Kim 22, Coliforme, E.coli)
TFA inkl. prøveforberedelse
Prøvetagning m/flush
Astrup Vandværk - Sønderupvej 7, taphane, Sønderupvej 7, 6920 Videbæk
Gruppe A-parametre
Gruppe B-parametre - chlorphenoler
Gruppe B-parametre - hovedbestanddele + uorg. sporstoffer
PFAS 22 stk. inkl. sum af 4 og 22
Prøvetagning uden flush (taphanekontrol)
Astrup Vandværk - Hedevangsvej 4, taphane, 6920 Videbæk
Astrup Vandværk - Egerisvej 36, taphane, Egerisvej 36, 6900 Skjern
Astrup Vandværk - Ledningsnet, Sønderupvej 7, 6920 Videbæk
Bilag F inkl. 8 metaller
Gruppe B-parametre - chlorholdige opløsningsmidler
Gruppe B-parametre - materiale monomerer
Gruppe B-parametre - olieprodukter
Gruppe B-parametre - PAH-forbindelser
Prøvetagning, efterflg. prøve (samme prøvested) m/flush
Astrup Vandværk - Forbruger, taphane, Lodalsvej 1, 6900 Skjern